


### Vannkilde: Sandungen

Beliggenhet: I skogsområde på vestsiden av Hurumlandet  
Inntaksledning, dybde: 28 meter

Vannbehandling: Siling, UV, Vannglass

### Prøvepunkter på nettet:

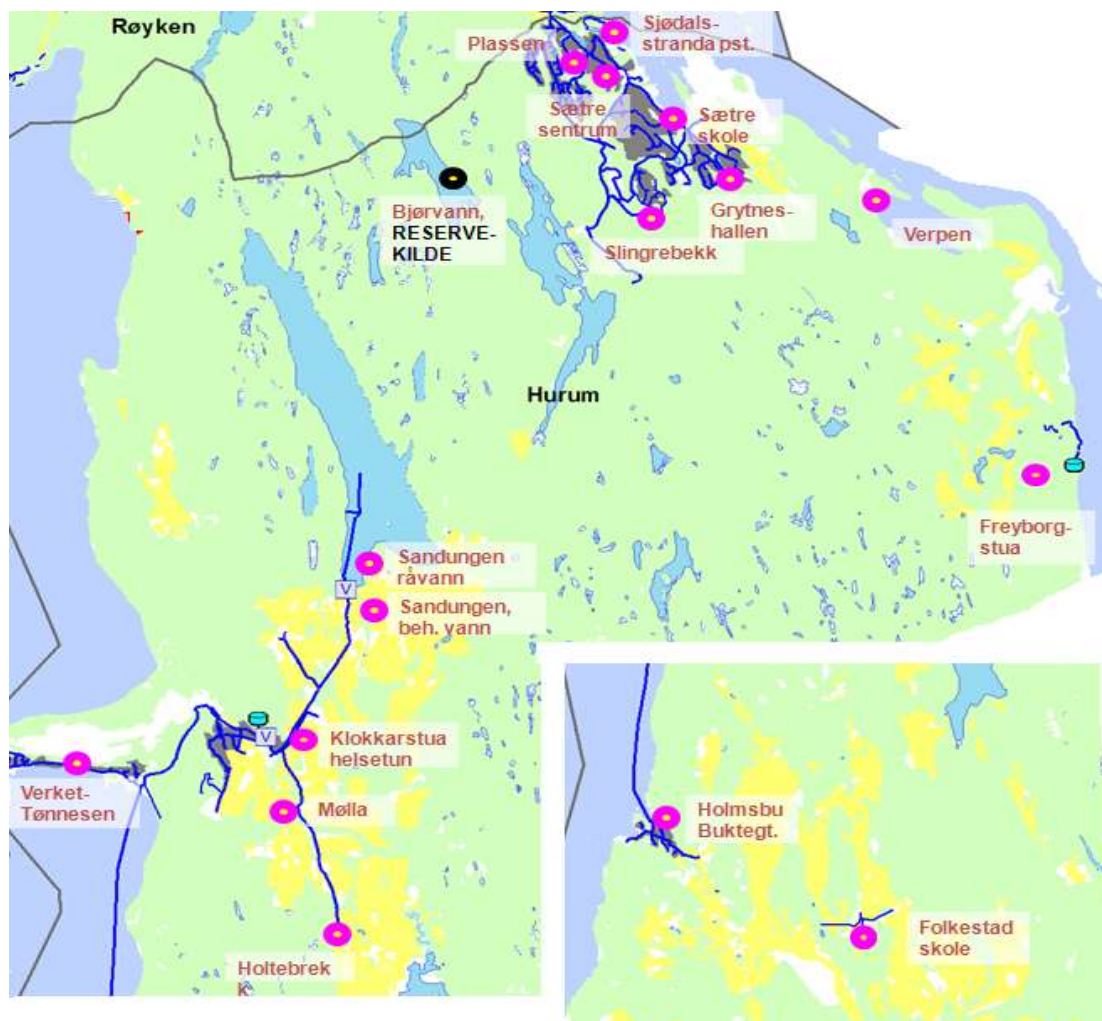

### Vannkvalitet hos abonnent:

Bløtt vann. Hardhet °dH= 0,9  
Fargetall: 3-16. Grenseverdi: 20  
pH (Surhetsgrad): 6,6 - 7,9

### Vannkvaliteten i hvert enkelt prøvepunkt:

<http://www.godtvann.no/filarkiv/File/Vannkvalitet/mapgraph-web-publ.htm>

### Oversikt over rutineprøver på nettet i 2019:

Parameter	Grense	Utførte	Avvik	Middel	Median	Maks	Min
01-Farge (mg/l Pt)	20	116	0	8,98	9	16	3
04-Turbiditet (FNU)	1	116	1	0,231	0,18	2,4	0,1
05-Clostridium perfringens (/100ml)	0	23	0	0	0	0	0
06-E.coli Colilert (/100 ml)	0	65	0	0	0	0	0
07-Intestinale enterokokker (/100 ml)	0	23	0	0	0	0	0
08-Kimtall 22°C (/ml)	100	113	1	12,9	3	300	0
09-Koliforme bakterier Colilert (/100 ml)	0	116	7	0,35	0	28	0
19-Ammonium (mg/l N)	0.5	23	0	0,00509	0,005	0,0068	0,005
31-Jern (mg/l Fe)	0.2	17	0	0,0205	0,022	0,048	0,0076
35-Konduktivitet (mS/m)		23	0	3,48	3,42	3,92	3,3
39-Mangan (mg/l Mn)	0.05	17	0	0,0036	0,0026	0,01	0,00077
42-Nitrat (NO3-N) (mg/l N)	50	17	0	0,365	0,36	0,39	0,35
43-Nitritt (NO2-N) (mg/l N)	0.5	17	0	0,002	0,002	0,002	0,002
44-pH, surhetsgrad ( )	6.5 - 9.5	117	0	7	7	7,9	6,6
53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C)	5	23	0	3,03	3	3,5	2,7
Alkalitet (mmol/l)		23	0	0,108	0,1	0,18	0,08
Kalsium (mg/l)		17	0	1,86	1,8	2,9	1,4
Lukt/smak ( )		23	0	0	0	0	0

HURUM KOMMUNE - VANNFORSYNING - SANDUNGEN VANNVERK - RUTINEPRØVER 2019

Antall prøver:	Prøvested:	01-Farge (mg/l Pt)	04-Turbiditet (FNU)	05-Clostridium perfringens (/100ml)	06-E.coli Colliert (/100 ml)	07-Intestinale enterokokker (/100 ml)	08-Kimtal 22°C (/ml)	09-Koliforme bakterier Colliert (/100 ml)	19-Ammonium (mg/l N)	35-Konduktivitet (mS/m)	44-pH, surhetsgrad (°C)	53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C)	Aikalitet (mmol/l)
		<b>Grenseverdi:</b>	<b>&lt;20</b>	<b>&lt;4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>&lt;100</b>	<b>&lt;0,5</b>		<b>6,5-9,5</b>	<b>&lt;5</b>	
46	Berglibakken	Minste	9	0,16	-	-	-	-	0,005	3,4	6,7	2,9	0,10
		Gj.snitt	9	0,19	-	-	-	19	0,005	3,4	7,0	2,9	0,10
		Største	10	0,26	-	-	-	48	0,005	3,4	7,5	2,9	0,10
		Ant. prøver	6	6	1	4	1	6	6	1	1	6	1
36	Holmsbu Sentrum	Minste	3	0,10	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
		Gj.snitt	8	0,48	-	-	-	1	-	-	15	-	-
		Største	11	2,40	-	-	-	38	-	-	-	7,5	-
		Ant. prøver	7	7	-	-	-	5	7	-	-	7	-
51	Høydebasseng Klokkestua	Minste	9	0,20	-	-	-	-	0,005	3,5	6,6	3,5	0,11
		Gj.snitt	10	0,22	-	-	-	2	0,005	3,5	6,9	3,5	0,11
		Største	13	0,25	-	-	-	7	0,005	3,5	7,3	3,5	0,11
		Ant. prøver	7	7	1	4	1	7	7	1	1	7	1
51	Høydebasseng Sætre	Minste	8	0,16	-	-	-	-	0,007	3,4	6,6	3,1	0,10
		Gj.snitt	9	0,19	-	-	-	3	0,007	3,4	7,0	3,1	0,10
		Største	13	0,25	-	-	-	6	0,007	3,4	7,6	3,1	0,10
		Ant. prøver	7	7	1	4	1	7	7	1	1	7	1
85	Høydebasseng Holmsbu	Minste	8	0,14	-	-	-	-	0,005	3,4	6,7	3,0	0,08
		Gj.snitt	9	0,23	-	-	-	13	0,005	3,4	7,0	3,0	0,08
		Største	12	0,43	-	-	-	36	0,005	3,4	7,2	3,0	0,08
		Ant. prøver	13	13	1	7	1	13	13	1	1	13	1
40	Rasmusbakken	Minste	8	0,15	-	-	-	10	0,005	3,4	6,7	3,0	0,09
		Gj.snitt	9	0,22	-	-	-	22	0,005	3,4	6,9	3,0	0,09
		Største	9	0,32	-	-	-	30	0,005	3,4	7,1	3,0	0,09
		Ant. prøver	5	5	1	3	1	5	5	1	1	5	1
35	Skogsborg Camping	Minste	6	0,11	-	-	-	-	0,005	3,7	7,0	2,7	0,12
		Gj.snitt	7	0,21	-	-	-	6	0,005	3,7	7,0	2,7	0,12
		Største	8	0,43	-	-	-	19	0,005	3,7	7,0	2,7	0,12
		Ant. prøver	4	4	1	3	1	4	4	1	1	4	1
53	Steinerskolen	Minste	9	0,16	-	-	-	-	0,005	3,4	6,6	3,0	0,09
		Gj.snitt	9	0,18	-	-	-	7	0,005	3,6	7,0	3,1	0,12
		Største	9	0,21	-	-	-	21	0,005	3,8	7,2	3,2	0,15
		Ant. prøver	6	6	2	4	2	6	6	2	2	6	2
23	Vognveien (Sætre nord)	Minste	8	0,15	-	-	-	-	0,005	3,5	6,7	2,9	0,10
		Gj.snitt	8	0,17	-	-	-	2	0,005	3,5	6,8	2,9	0,10
		Største	8	0,19	-	-	-	3	0,005	3,5	6,9	2,9	0,10
		Ant. prøver	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1
34	07 Mølla	Minste	10	0,17	-	-	-	-	0,005	3,9	7,1	3,1	0,15
		Gj.snitt	12	0,40	-	-	-	28	0,005	3,9	7,4	3,1	0,15
		Største	16	0,91	-	-	-	92	0,005	3,9	7,6	3,1	0,15
		Ant. prøver	4	4	1	2	1	4	4	1	1	4	1
48	09 Holmsbu Buktegt	Minste	9	0,16	-	-	-	1	0,005	3,3	6,7	3,1	0,08
		Gj.snitt	10	0,19	-	-	-	64	0,005	3,4	7,1	3,2	0,09
		Største	11	0,27	-	-	-	300	0,005	3,4	7,8	3,2	0,10
		Ant. prøver	5	5	2	4	2	5	5	2	2	5	2
9	12 Verket-Tønnesen	Minste	9	0,18	-	-	-	17	-	-	6,6	-	-
		Gj.snitt	9	0,19	-	-	-	17	-	-	6,7	-	-
		Største	9	0,19	-	-	-	17	-	-	6,7	-	-
		Ant. prøver	2	2	-	-	-	1	2	-	-	2	-
5	14 Holtebrekk	Minste	9	0,18	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
		Gj.snitt	9	0,18	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
		Største	9	0,18	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
		Ant. prøver	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
69	15 Klokkestua Helsestua	Minste	8	0,13	-	-	-	1	0,005	3,4	6,7	2,9	0,09
		Gj.snitt	9	0,20	-	-	-	10	0,005	3,5	7,1	3,0	0,14
		Største	12	0,29	-	-	-	61	0,005	3,6	7,5	3,0	0,18
		Ant. prøver	9	9	2	5	2	9	9	2	2	9	2
51	18 Folkestad skole	Minste	8	0,13	-	-	-	-	0,005	3,4	6,7	3,2	0,09
		Gj.snitt	9	0,20	-	-	-	4	0,005	3,4	7,1	3,2	0,09
		Største	9	0,29	-	-	-	14	0,005	3,4	7,1	3,2	0,09
		Ant. prøver	7	7	1	4	1	7	7	1	1	7	1
10	25 Sætre sentrum	Minste	8	0,25	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-
		Gj.snitt	9	0,38	-	-	-	3	-	-	6,9	-	-
		Største	9	0,51	-	-	-	5	-	-	6,9	-	-
		Ant. prøver	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-
45	26 Grytneshallen	Minste	8	0,15	-	-	-	1	0,005	3,5	6,9	2,9	0,11
		Gj.snitt	9	0,20	-	-	-	7	0,005	3,5	7,0	2,9	0,11
		Største	10	0,27	-	-	-	32	0,005	3,5	7,2	2,9	0,11
		Ant. prøver	6	6	1	3	1	6	6	1	1	6	1
10	27 Plassen	Minste	8	0,17	-	-	-	1	-	-	6,7	-	-
		Gj.snitt	9	0,17	-	-	-	3	-	-	6,9	-	-
		Største	9	0,17	-	-	-	4	-	-	7,1	-	-
		Ant. prøver	2	2	-	-	-	2	2	-	-	2	-
53	28 Sjødalsstranda Pst	Minste	8	0,17	-	-	-	-	0,005	3,3	6,8	3,0	0,09
		Gj.snitt	9	0,21	-	-	-	32	0,005	3,4	7,1	3,1	0,09
		Største	11	0,26	-	-	-	89	0,005	3,4	7,9	3,1	0,09
		Ant. prøver	6	6	2	4	2	6	6	2	2	6	2
53	29 Sætre skole	Minste	9	0,15	-	-	-	-	0,005	3,4	6,6	3,0	0,09
		Gj.snitt	9	0,17	-	-	-	7	0,005	3,5	7,0	3,1	0,11
		Største	9	0,18	-	-	-	24	0,005	3,6	7,2	3,1	0,13
		Ant. prøver	6	6	2	4	2	6	6	2	2	6	2
40	31 Slingebygg bh	Minste	9	0,16	-	-	-	-	0,005	3,4	6,9	3,1	0,10
		Gj.snitt	9	0,18	-	-	-	3	0,005	3,4	7,0	3,1	0,10
		Største	9	0,24	-	-	-	7	0,005	3,4	7,2	3,1	0,10
		Ant. prøver	5	5	1	3	1	5	5	1	1	5	1
42	32 Verpen	Minste	7	0,14	-	-	-	3	0,005	3,4	6,8	2,9	0,11
		Gj.snitt	8	0,35	-	-	-	5	0,005	3,5	6,9	2,9	0,12
		Største	10	0,87	-	-	-	8	0,005	3,5	7,0	2,9	0,13
		Ant. prøver	4	4	2	3	2	4	4	2	2	4	2
889	Alle prøver	Minste	3	0,10	-	-	-	-	0,005	3,3	6,6	2,7	0,08
		Gj.snitt	9	0,23	-	-	-	13	0,005	3,5	7,0	3,0	0,11
		Største	16	2,40	-	-	-	300	0,007	3,9	7,9	3,5	0,18
		Ant. prøver	116	116	23	65	23	113	116	23	23	116	23