


Vannkilde: Glitre

Beliggenhet: I skogsområde i Finnemarka, midt mellom Drammen og Vikersund
Inntaksledning, dybde: 30 meter

Vannbehandling:

Siling, lysåpning 0,3 mm
UV-belysning, dose 400 J/m²
Natriumhypokloritt, 0,6 mg/l Cl
Vannglass, 10 mg/l silikat

Prøvepunkter på nettet:

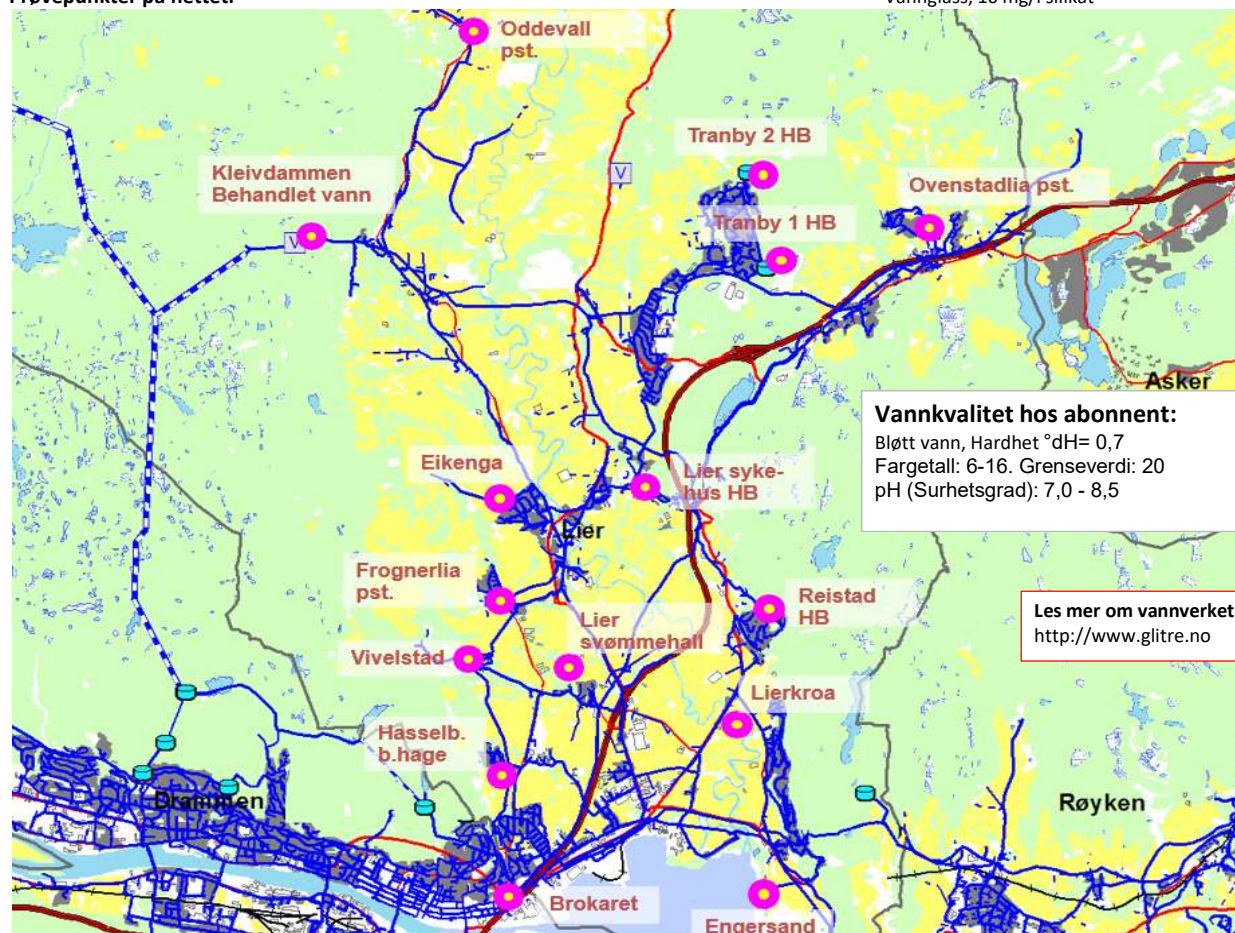

Vannkvalitet hos abonnent:

Bløtt vann, Hardhet °dH= 0,7
Fargetall: 6-16. Grenseverdi: 20
pH (Surhetsgrad): 7,0 - 8,5

Les mer om vannverket:
<http://www.glitre.no>

<http://www.godtvann.no/filarkiv/File/Vannkvalitet/mapgraph-web-publ.htm>

Oversikt over rutineprøver på nettet i 2019:

Parameter	Grense	Utførte	Avvik	Middel	Median	Maks	Min
01-Farge (mg/l Pt)	20	288	0	9,41	9	16	6
04-Turbiditet (FNU)	1	297	3	0,222	0,12	12	0,1
05-Clostridium perfringens (/100ml)	0	83	1	0,012	0	1	0
06-E.coli Colilert (/100 ml)	0	142	0	0	0	0	0
07-Intestinale enterokokker (/100 ml)	0	94	0	0	0	0	0
08-Kimfall 22°C (/ml)	100	288	1	4,9	2	110	0
09-Koliforme bakterier Colilert (/100 ml)	0	288	6	0,0381	0	5	0
18-Aluminium (mg/l Al)	0.2	5	1	0,0982	0,074	0,23	0,038
19-Ammonium (mg/l N)	0.5	83	0	0,00531	0,005	0,01	0,005
31-Jern (mg/l Fe)	0.2	98	3	0,0471	0,026	1,2	0,014
31-Jern Filtret (mg/l)		9	0	0,0132	0,012	0,019	0,0077
35-Konduktivitet (mS/m)		92	0	4,59	4,255	24,8	3,53
36-Kopper (mg/l Cu)	2	16	0	0,0171	0,00305	0,091	0,00027
37-Krom (µg/l Cr)	50	15	0	0,118	0,14	0,16	0,025
38-Kvikksølv (µg/l Hg)	1	14	0	0,000607	0,0005	0,002	0,0005
39-Mangan (mg/l Mn)	0.05	98	3	0,0164	0,0091	0,34	0,00081
39-Mangan Filtret (mg/l)		9	0	0,0103	0,0078	0,028	0,00028
42-Nitrat (NO ₃ -N) (mg/l N)	50	15	0	0,2	0,2	0,29	0,16
44-pH, surhetsgrad ()	6.5 - 9.5	95	0	7,44	7,4	8,5	7
50-Sulfat (mg/l SO ₄ ²⁻)	250	15	0	3,3	3,26	3,57	3,13
53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C)	5	11	0	3,03	3	3,3	2,8
Alkalitet (mmol/l)		95	0	0,283	0,27	0,61	0,08
Kalsium (mg/l)		93	0	4,44	4,3	7,1	3,4
Lukt/smak ()		83	0	0	0	0	0
Silisium (mg Si/l)		93	0	5,82	5,9	8,7	1,4
Smak ()		4	0	0	0	0	0

LIER KOMMUNE - VANNFORSYNING RUTINEPRØVER 2019 - GLITRES FORSYNINGSOMRÅDE

Antall prøver:	Prøvested:		01-Farge (mg/l Pt)	04-Turbiditet (FNU)	05-Clostridium perfringens (/100ml)	06-E.coli Colilert (/100 ml)	07-Intestinale enterokokker (/100 ml)	08-Kimfall 22°C (/ml)	09-Koliforme bakterier Colilert (/100 ml)	18-Aluminium (mg/l Al)	19-Ammonium (mg/l N)	31-Jern (mg/l Fe)	35-Konduktivitet (mS/m)	36-Kopper (mg/l Cu)	39-Mangan (mg/l Mn)	44-pH, surhetsgrad ()	53-Totalt organisk karbon (TOC) (mg/l C)	Silisium (mg Si/l)	Kalsium (mg/l)
		Grenseverdi:	20	4	<1	<1	<1	100	<1	0,2	0,5	0,2	4	0,1	0,05	6,5-9,5	5		
175	-Eikenga	Minste	9	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,020	4,01	0,005	0,004	7,3		4,6	4,3
		Gj.snitt	9	0,13	-	-	-	2	-	-	0,005	0,022	4,41	0,005	0,007	7,5		5,7	4,6
		Største	11	0,22	-	-	-	8	-	-	0,006	0,024	5,60	0,005	0,010	7,8		7,6	5,0
		Ant. prøver	23	23	6	12	6	23	23		6	6	6	1	6	6		6	6
109	-Engersand	Minste	6	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,021	3,98	0,091	0,002	7,0		3,5	3,5
		Gj.snitt	8	1,31	0	-	-	23	-	-	0,005	0,278	4,48	0,091	0,033	7,2		6,6	4,2
		Største	12	12,00	1	-	-	100	-	-	0,005	1,200	5,08	0,091	0,140	7,4		7,9	5,4
		Ant. prøver	11	11	5	5	5	11	11		5	5	5	1	5	5		5	5
179	-Frognerlia pst.	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,023	3,67	0,001	0,005	7,1		4,6	3,7
		Gj.snitt	9	0,13	-	-	-	2	-	-	0,005	0,026	4,29	0,001	0,010	7,4		5,9	4,3
		Største	11	0,26	-	-	-	6	-	-	0,005	0,029	5,77	0,001	0,016	7,7		7,6	5,4
		Ant. prøver	24	24	6	12	6	24	24		6	6	6	1	6	6		6	6
111	-Hasselbakken barnehage	Minste	9	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,017	4,24	0,011	0,004	7,6		4,8	4,4
		Gj.snitt	10	0,15	-	-	-	10	-	-	0,005	0,019	4,77	0,011	0,005	8,0		5,9	5,3
		Største	12	0,39	-	-	-	36	-	-	0,005	0,021	5,50	0,011	0,005	8,5		7,8	7,1
		Ant. prøver	14	14	4	6	4	14	14		4	4	4	1	4	4		4	4
113	-Humlebakken Tgø	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,024	3,86	0,001	0,004	7,2		6,6	3,5
		Gj.snitt	9	0,15	-	-	-	14	-	-	0,005	0,031	4,31	0,001	0,004	7,4		7,4	3,7
		Største	10	0,41	-	-	-	110	-	-	0,005	0,038	4,90	0,001	0,005	7,5		8,3	4,0
		Ant. prøver	12	12	5	5	5	12	12		5	5	5	1	5	5		5	5
110	-Lier svømme/drettsh all	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,019	4,01	0,027	0,003	7,3		4,8	3,8
		Gj.snitt	9	0,18	-	-	-	7	-	-	0,005	0,022	4,42	0,027	0,003	7,5		5,9	4,6
		Største	10	0,36	-	-	-	34	-	-	0,005	0,024	5,07	0,027	0,004	7,7		7,7	6,3
		Ant. prøver	14	14	4	6	4	14	14		4	4	4	1	4	4		4	4
111	-Lierkroa	Minste	6	0,11	-	-	-	-	-	-	0,005	0,028	4,37	0,040	0,004	7,3		6,4	3,5
		Gj.snitt	9	0,17	-	-	-	4	-	-	0,006	0,034	4,45	0,040	0,008	7,4		7,6	3,8
		Største	10	0,37	-	-	-	15	-	-	0,010	0,041	4,58	0,040	0,012	7,5		8,7	4,6
		Ant. prøver	14	14	4	6	4	14	14		4	4	4	1	4	4		4	4
111	-Nordal skole	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,017	4,10	0,071	0,004	7,2		4,7	3,6
		Gj.snitt	9	0,13	-	-	-	6	-	-	0,005	0,025	4,41	0,071	0,008	7,5		5,8	4,5
		Største	11	0,19	-	-	-	40	-	-	0,006	0,033	5,00	0,071	0,014	7,7		7,7	6,0
		Ant. prøver	14	14	4	6	4	14	14		4	4	4	1	4	4		4	4
180	-Oddevall pst.	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,022	3,94	0,001	0,009	7,3		4,4	4,3
		Gj.snitt	9	0,15	-	-	-	3	-	-	0,005	0,025	7,82	0,001	0,011	7,5		5,6	4,5
		Største	11	0,72	-	-	-	13	-	-	0,007	0,029	24,80	0,002	0,012	7,8		7,4	4,8
		Ant. prøver	23	23	6	12	6	23	23		6	7	6	2	7	6		7	7
179	-Ovenstadlia pst.	Minste	9	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,023	3,69	0,001	0,011	7,1		4,6	3,7
		Gj.snitt	10	0,13	-	-	-	1	-	-	0,005	0,025	4,35	0,001	0,017	7,4		5,8	4,4
		Største	12	0,35	-	-	-	5	-	-	0,005	0,027	5,79	0,001	0,024	7,8		7,6	5,4
		Ant. prøver	24	24	6	12	6	24	24		6	6	6	1	6	6		6	6
186	-Reistad HB	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,020	3,63	0,001	0,004	7,1		4,6	3,4
		Gj.snitt	9	0,13	-	-	-	3	-	-	0,006	0,024	4,16	0,001	0,009	7,4		5,6	4,3
		Største	10	0,27	-	-	-	15	-	-	0,010	0,032	4,44	0,001	0,022	7,7		7,3	5,1
		Ant. prøver	23	23	7	11	7	23	23		7	7	7	1	7	7		7	7
186	-Sykehuset HB	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,026	3,70	0,000	0,014	7,2		4,6	3,7
		Gj.snitt	9	0,17	-	-	-	7	0	-	0,005	0,029	4,12	0,000	0,018	7,4		5,8	4,3
		Største	10	0,59	-	-	-	41	5	-	0,008	0,032	4,49	0,000	0,024	7,7		7,6	5,0
		Ant. prøver	23	23	7	11	7	23	23		7	7	7	1	7	7		7	7
186	-Tranby 1 HB	Minste	8	0,11	-	-	-	-	-	-	0,005	0,027	3,81	0,017	0,005	7,3		4,6	4,4
		Gj.snitt	11	0,56	-	-	-	3	-	-	0,006	0,090	4,40	0,017	0,009	7,5		5,4	4,9
		Største	16	7,10	-	-	-	10	-	-	0,009	0,230	4,70	0,017	0,021	7,7		7,0	5,5
		Ant. prøver	23	23	7	11	7	23	23		7	7	7	1	7	7		7	7
186	-Tranby 2 HB	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,024	3,53	0,005	0,014	7,2		4,5	3,8
		Gj.snitt	9	0,15	-	-	-	2	-	-	0,005	0,026	4,17	0,005	0,016	7,5		5,6	4,4
		Største	10	0,48	-	-	-	10	-	-	0,005	0,028	4,53	0,005	0,019	7,7		7,7	5,1
		Ant. prøver	23	23	7	11	7	23	23		7	7	7	1	7	7		7	7
113	-Vivelstad Nett	Minste	8	0,10	-	-	-	-	-	-	0,005	0,020	3,76	0,001	0,003	7,2		6,3	3,4
		Gj.snitt	8	0,14	-	-	-	6	-	-	0,005	0,029	4,34	0,001	0,004	7,4		7,2	3,8
		Største	9	0,38	-	-	-	11	-	-	0,005	0,044	5,00	0,001	0,009	7,6		8,5	4,4
		Ant. prøver	12	12	5	5	5	12	12		5	5	5	1	5	5		5	5
58	GV-22 Jerpåsen HB	Minste	9	0,10	-	-	-	-	-	0	-	0,014	4,08	-	0,001	7,3	3,0	1,4	4,1
		Gj.snitt	11	0,18	-	-	-	-	-	0	-	0,085	4,78	-	0,078	7,3	3,1	2,4	5,8
		Største	13	0,34	-	-	-	-	-	0	-	0,340	5,14	-	0,340	7,3	3,3	4,2	6,7
		Ant. prøver	4	7	-	2	2	2	2	2	2	5	3	-	5	4	4	3	3
68	GV-23 Stokke pst.	Minste	9	0,10	-	-	-	1	-	0	-	0,023	4,15	-	0,013	7,1	2,8	2,5	4,1
		Gj.snitt	10	0,21	-	-	-	3	-	0	-	0,037	4,25	-	0,041	7,3	3,0	4,5	4,6
		Største	11	0,77	-	-	-	6	-	0	-	0,093	4,33	-	0,160	7,7	3,1	7,1	4,9
		Ant. prøver	5	8	-	3	3	3	3	3	3	6	3	-	6	4	5	3	3
62	GV-24 Fagertun avgr.kum	Minste	10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,020	4,22	-	0,002	7,3	2,9	1,4	4,0
		Gj.snitt	10	0,13	-	-	-	1	-	-	-	0,028	4,63	-	0,009	7,6	3,0	4,9	4,7
		Største	10	0,18	-	-	-	1	-	-	-	0,033	4,87	-	0,018	7,9	3,1	6,8	5,4
		Ant. prøver	2	5	-	6	6	6	6	-	-	3	3	-	3	4	2	3	3
2423	Alle prøver	Minste	6	0,10	-	-	-	-	-	0,038	0,005	0,014	3,53	0,000	0,001	7,0	2,8	1,4	3,4
		Gj.snitt	9	0,22	0,012	-	-	4,90	0,04	0,098	0,005	0,047	4,59	0,017	0,016	7,4	3,0	5,8	4,4
		Største	16	12,00	1	-	-	110	5	0,230	0,010	1,200	24,80	0,091	0,340	8,5	3,3	8,7	7,1
		Ant. prøver	288	297	83	142	94	288	288	5	83	98	92	16	98	95	11	93	93